ESTA MEDIDA DE SEGURANÇA FOI DIMENSIONADA ATENDENDO:
NORMA: NTCB N° 01/2023 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.

5 REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO

5.1 ENQUADRAMENTO LEGAL E NORMATIVO	
TABELA 2 do Anexo A.3 NTCB 01 – Parte 3 (Período de existência)	
Anterior à 29/08/1984	( )
De 29/08/1984 até 21/04/2006 (Dec. 857/1984)	( )
De 22/04/2006 até 25/07/2016 (Lei 8.399/2005)	( )
De 26/07/2016 até 18/08/2023 (Lei 10.402/2016)	( )
A partir de 19/08/2023 (Lei 12.149/2023)	(X)

TABELA 8 da NTCB 01 (Classificação)			
Grupo	**Uso**	**Divisão**	**Descrição**
D	Serviço profissional	D-1	Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios

TABELA 9 da NTCB 01 (Altura)		
Tipo	**Denominação**	**Altura**
I		Um pavimento

TABELA 10 da NTCB 01 (Carga de incêndio)	
Risco	**Carga de incêndio**
Médio	700 Mj/m²

5.1.2 CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO OU LOCAL DE RISCO

Discriminação do pavimento/setor	Ocupação	Risco	N° de pisos	Pé direito (m)	Área (m²)	Carga de incêndio (MJ/m²)	Carga de Incêndio Total (área X Carga de Incêndio)
Creas	Serviço profissional	Médio	Térreo	2,80	226,85	700	158.795

5.1.3 MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

	Acesso de viatura do CBMMT		Isolamento de Risco (Separação entre Edificações)
	Resistência ao fogo dos elementos de construção		Compartimentação horizontal
	Compartimentação vertical		Controle de materiais de acabamento e revestimento
X	Saídas de emergência		Elevador de emergência
	Controle de fumaça	X	Iluminação de emergência
	Brigada de incêndio		Alarme de incêndio
	Detecção de incêndio	X	Extintores
X	Sinalização de emergência		Chuveiros automáticos (sprinkler)
	Hidrante e mangotinhos		Espuma
	Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)		Sistema para monitoramento, supressão e alívio de explosões e/ou poeiras
	Sistema fixo de gases limpos e CO_2		Escada pressurizada
	Resfriamento		Outros (especificar):
	Plano de intervenção de incêndio		
RISCOS ESPECIAIS			
	Armazenamento de líquidos combustíveis e/ou inflamáveis		Armazenamento de fogos de artifício e/ou explosivos
	Armazenamento de gases combustíveis		Vasos sob pressão
	Armazenamento de produtos perigosos		Heliponto ou heliporto
	Instalações radioativas, nucleares, radiografia industrial ou congêneres		Outros (especificar):
	Instalação predial de gás liquefeito de petróleo (Central de GLP)		

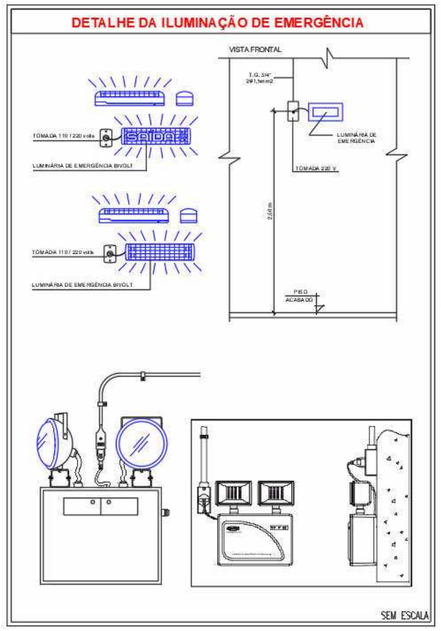

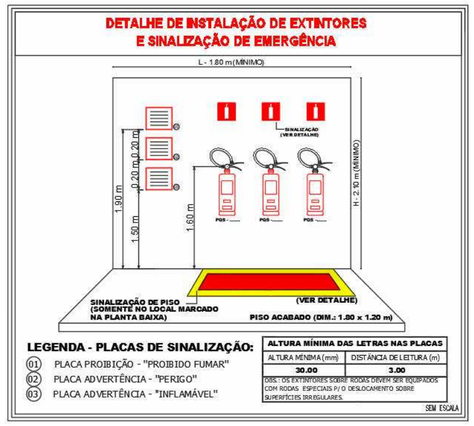

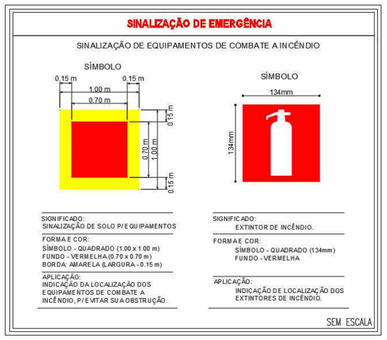

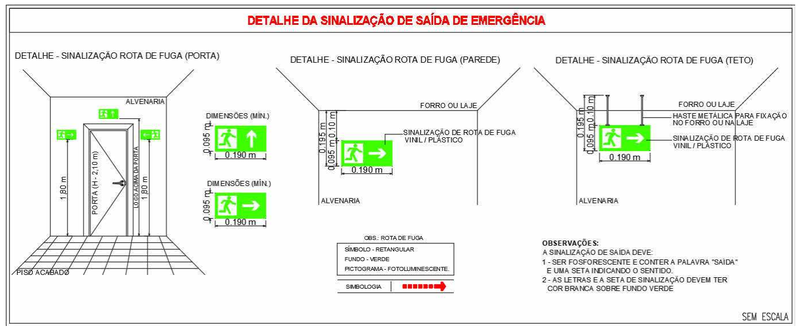

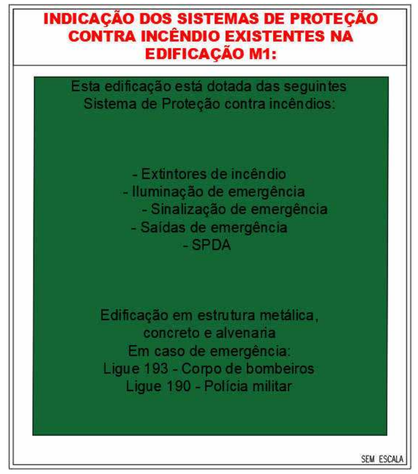

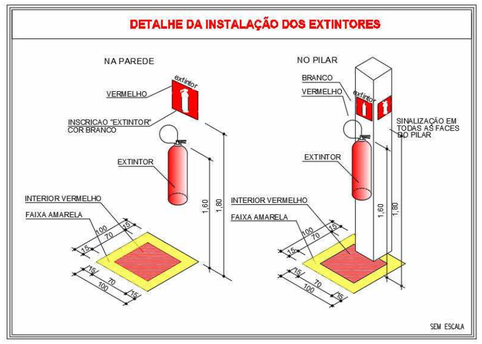

Espaço reservado para uso do CBM/MT:

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PANICO

(X) NOVO ( ) ATUALIZAÇÃO DO PSCIP N°: ( ) SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP N°:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
SITE: www.amm.org.br
E-MAIL:
centraldeprojetosamm@gmail.com

TITULO DO DESENHO:
DETALHES DOS PREVENTIVOS

OCUPAÇÃO:
SERVIÇO PROFISSIONAL, DIVISÃO: D-1, LOCAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL OU CONDUÇÃO DE NEGÓCIOS

RAZÃO SOCIAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

LUIZ PAULO MOURA COSTA:03229116135 Assinado de forma digital por LUIZ PAULO MOURA COSTA:03229116135 Dados: 2024.05.21 15:46:56 -03'00'

NOME FANTASIA:
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - CONSTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS

CNPJ:
03.918.869/0001-08

ENDEREÇO:
AVENIDA ARAGUAIA, LOTE 01, QUADRA 29, LOT. RIO ARAGUAIA, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT

RESPONSÁVEL TÉCNICO :
Rogerson Rodrigo da S. P. Engenheiro Civil CREA 1221363441
Assinado de forma digital por ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO:04564815164 Dados: 2024.03.06 10:35:17 -04'00'

ROGERSON RODRIGO DA SILVA P.
Engenheiro Civil
CREA 122136344-1

DATA DE ENTREGA:

ESCALA:

REVISÃO:

INC 01/02